



弯弧中心线

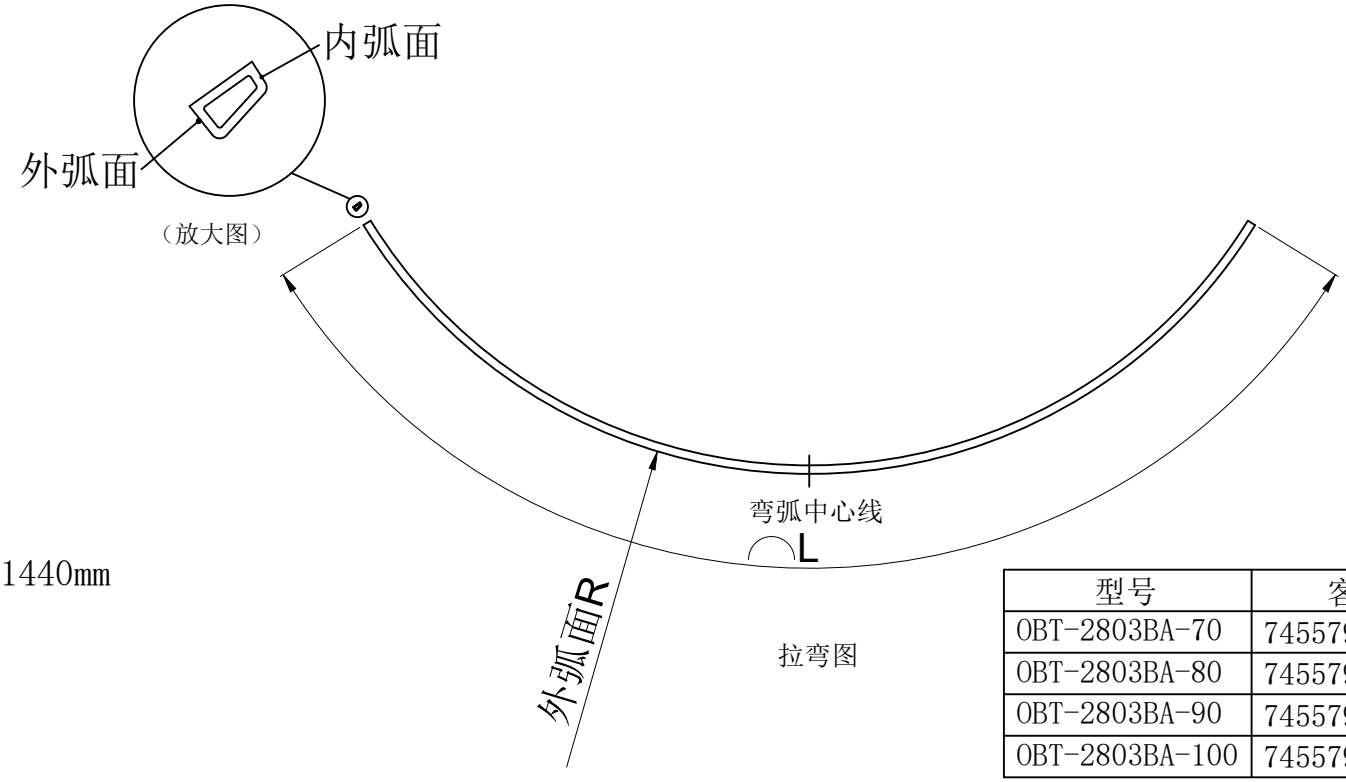

拉弯图



10-066
5:1
（放大图）

注:拉弯铝材长度1440mm

型号	客户型号	L	R
OBT-2803BA-70	7455793/1438979	1039	510
OBT-2803BA-80	7455794/1438980	1192	608
OBT-2803BA-90	7455795/1438981	1345	706
OBT-2803BA-100	7455795/1438982	1498	804

拉弯要求：
1. 铝材拉弯后无变形;
2. 未注长度公差±1;
3. 弧度公差±5;
4. 铝材拉弯后底部平面应水平,无两头翘的情况发生;
5. 有效弧长不能少于1440mm。
6. 左右对称拉弯。

序号	修改内容	修改者	日期	科目	执行者	日期	材质	6463铝合金	单位	mm
1				设计	W.W	2026-5-18	数量		比例	1:1
2				制图			比重		版本	B1
3				审核			标准化		图法	
产品系列(型号）		OBT-2803-1/2		批准			共 1 页		第 1 页	
零件名称		10-066门底铝材拉弯图		OBETTER 中山欧贝特卫浴有限公司						
图　号		309-ZS8016#-2803		电话：0760-86925721　传真：0760-86925716						