

Ilmanpoisto- venttiili AVI 1727



a-c
a·collection

Ilmanpoistventtiili AVI 1727

Käyttöalue

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, vesiseos, jossa on glykolia enintään 50 %.

Asennus

Putkistot on huuhdeltava ennen käyttöönottoa, asenna ilmanpoistventtiili aina pystyasentoon, asenna ensin sulkuventtiili ja sitten itse ilmanpoistventtiili. Purkutilan- teessa on irrotettava vain tuuletusaukko, sulkuventtiili sulkeutuu automaattisesti eikä järjestelmää tarvitse tyhjentää.

Huolto


1. Ilmanpoistventtiilit on tarkastettava säännöllisesti asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
2. Puhdista ja varmista, ettei huohotusventtiilin poistoaukkoon kerry likaa.
3. Huomaa, että on erityisen tärkeää tarkastaa venttiili säännöllisesti, kun se asennetaan kalkkipitoisille alueille.
4. Ilmanpoistventtiilin ilmausruuvin on oltava kiinni, kun järjestelmä on tuuletettu ja normaalikäytössä.

Tekniset tiedot

Paineluokka	PN 10
Maksimi väliaineen lämpötila (jatkuva)	110 °C
Kotelomateriaali	Messinki



Artikkeli nro	Nimitys	Ulkokierre	Yksikkö
4842929	Ilmanpoistventtiili	G 3/8"	ST
4842930	Ilmanpoistventtiili	G1/2"	ST

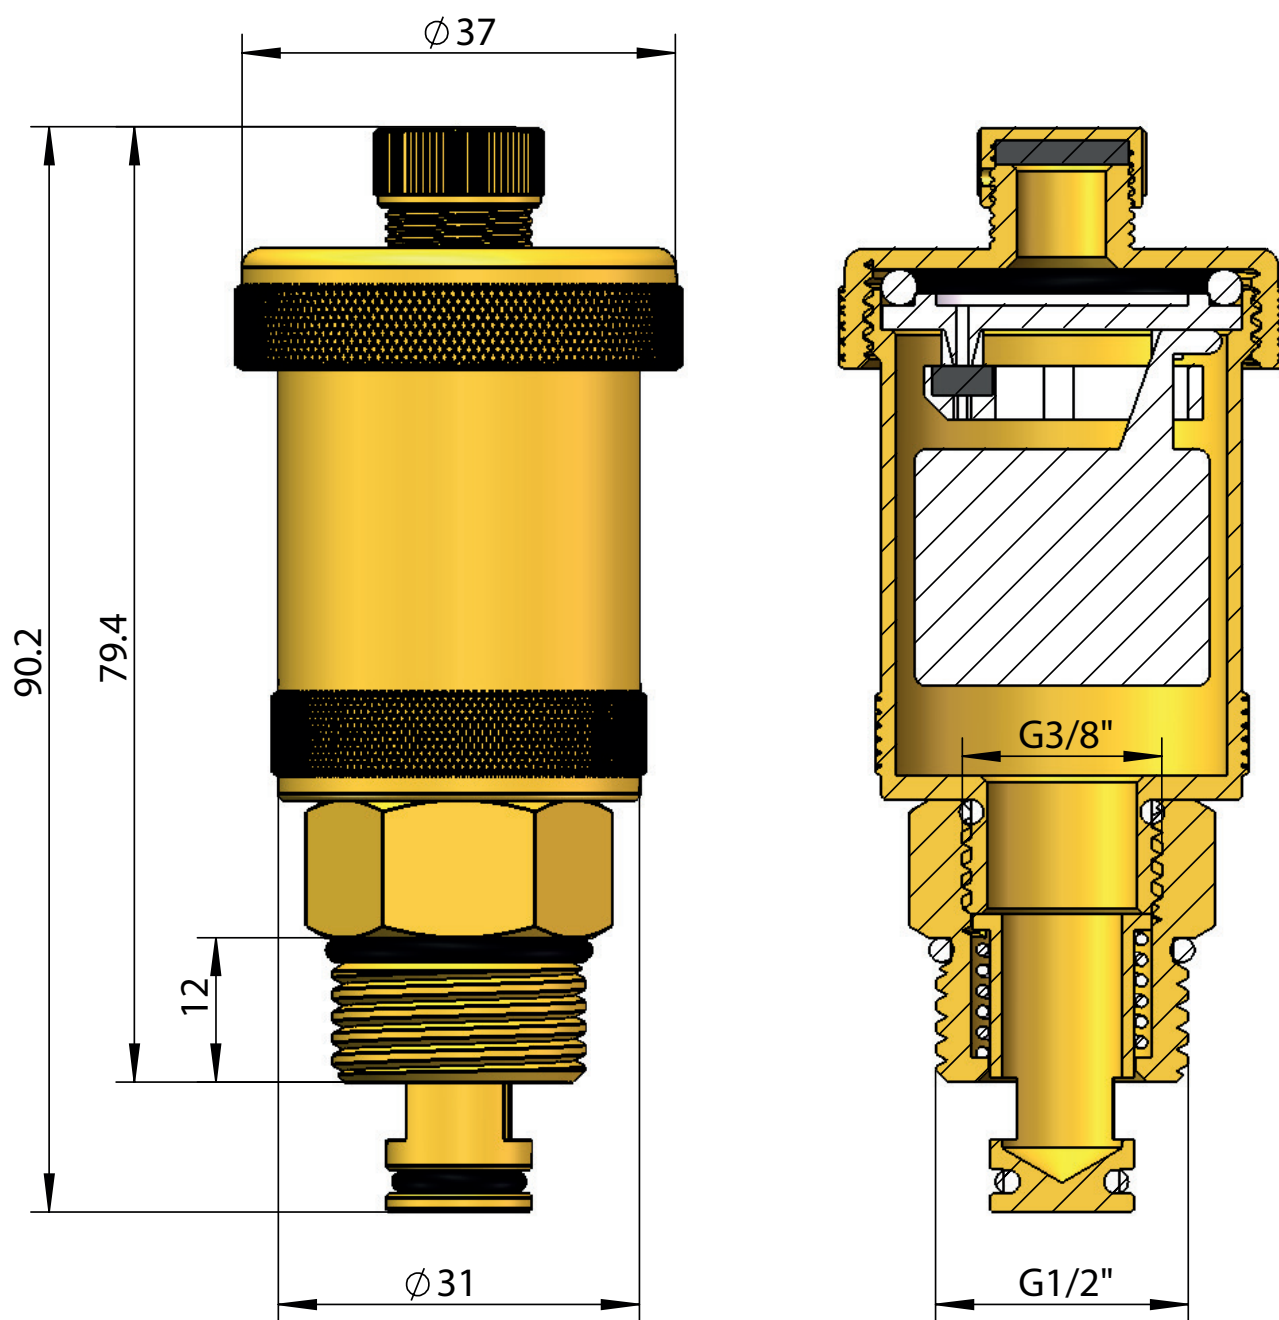



Julkaisu: kesäkuu 2021 (210617). Pidämme oikeuden muuttaa suunnittelua tai spesifikaatioita ilman ennakkokirjeitä tai ilmoituksia.

ahlsell

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a-c
a·collection