

Kokoamisohjeet


Kokoamisohjeet viittaavat VAMCO-vesimittarin kiinnikkeiden kokoamiseen.

1. Valmistelu

Varmista, että seinä/kiinnityspinta on vakaa ja kantaa konsolin ja vesimittarin painon mukaan lukien putkijärjestelmän kuorma. Sulje päävesijohto ja tyhjennä järjestelmä tarvittaessa.

2. Sijoitus ja kiinnitys

Asenna vesimittarikonsoli vaakasuoraan tai pystysuoraan. Käytä vesivaakaa varmistaaksesi suoran asennuksen. Vesimittarikonsolin nuolet osoittavat virtaussuuntaa. Kiinnitä konsoli seinään sopivin ruuvein/ankkurein alustan (betoni, kevytbetoni, puu) mukaan. Asenna putkikannattimet suoraan putkeen ennen ja jälkeen konsolin, jotta putkijärjestelmän kuorma ei siirry konsoliin.

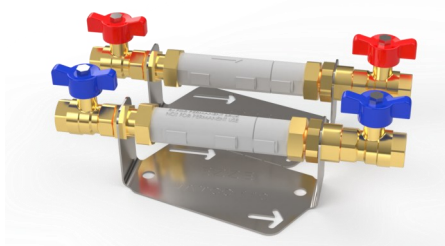

3. Putkien liittäminen

Konsolin sisäänvalo ja ulostulo asennetaan sovelluksesta riippuen eri tavoin.

Kun asennat liittimiä tai venttiilejä, noudata valmistajan ohjeita.

Käytä oikeaa tiivistemateriaalia, esim. pellavaa tai teflonlankaa.


4. Vesimittarin/ välikappaleen asentaminen

Asenna O-rengas/tiiviste yliholkkamuttereihin (1).

Asenna vesimittari/välikappale.

Kiristä käsin, ja kiristä sitten työkalulla, kunnes tiiviys saavutetaan.

Jos konsolissa on liukukappale, yliholkkamutteri (2) tulee kiristää varovasti niin, että tiiviys ruuviosan ja jatkotulpan välillä saavutetaan.

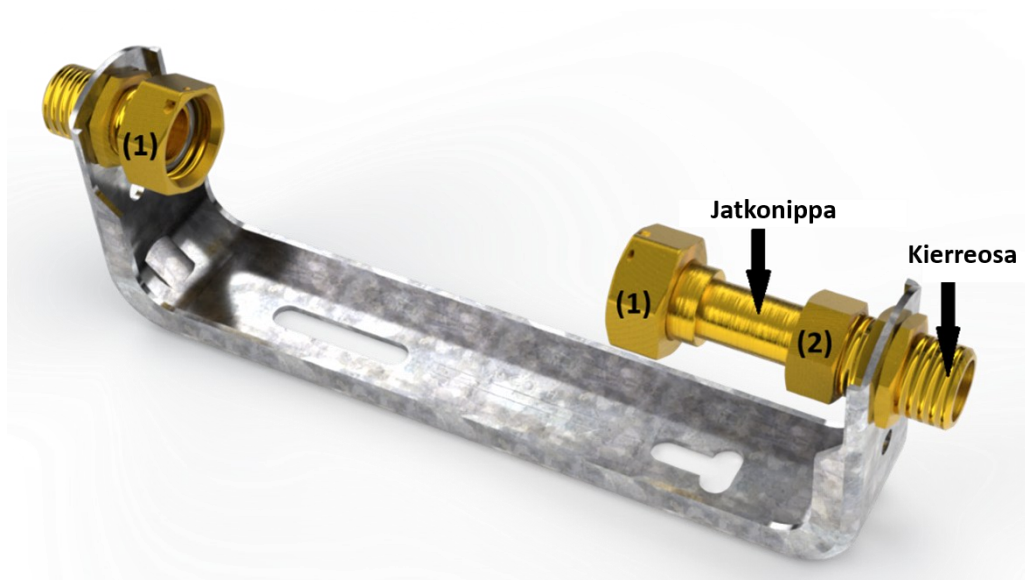

HUOM! TARKISTA AINA ASENNUKSEN PAINE JA TIIVEYS ASENNUKSEN JÄLKEEN!

Kokoamisohjeet

Kokoamisohjeet viittaavat VAMCO-vesimittarin kiinnikkeiden kokoamiseen.

Kierteen ominaisuus

Ezze-vesimittarikonsolit on valmistettu sylinterimäisillä kierteillä, (G) SS-ISO 228/1B Ulos -0,1 Sisään +0,05. Tiiviys syntyy kierteiden välisestä pelistä yhdessä lisätyn tiivistemateriaalin kanssa, kuten pellava ja pasta (esim. Locher), kierretarra/ teflonlanka, tiivisteliima (esim. Loctite) jne.
(Erona kartiomaisiin kierteisiin, esim. ISO7/1, R, NPT, PTF jne., jotka ovat itseään tiivistäviä, dryseal.)
Sisäkiep on yleensä lyhyempi kuin ulkokiep, jotta varmistetaan kierteytymisen pysähtyminen sisäpuolella.



O-renkaat/ tiivisteet tulee voidella tai vaihtoehtoisesti vaihtaa vesimittarin vaihdon yhteydessä.



LVIS-tuotteiden asennus on tehtävä voimassa olevien lakivaatimusten ja alan sääntöjen mukaisesti.



Mahdollista muovista väliputkea saa käyttää **vain rakennusaikana**.



Ympäristö vaikuttaa vesimittarikonsoleihin.
Asennus on tehtävä paikkaan, jossa korroosiota aiheuttavilla aineilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asennukseen.



Ezze-vesimittarikonsoleita ei tule asentaa yhteen muiden kierteistöstandardien osien kanssa, esimerkiksi kartiomaisia putkikierteitä vastaan. Kysymyksissä ota yhteys valtuutettuun putkimieheen/ LVIS-asentajaan.



Ammoniakkipitoisia aineita ei saa säilyttää putkiosien läheisyydessä.
Ammoniakkia ei saa käyttää puhdistukseen.

Materiaali: sinkittymistä kestävä messinki.
Max käyttöpaine: PN 10 (10 bar)
Max käyttötemperatuuri: 30 °C, vesimittari paikallaan.
Hyväksytty talousvesiasennuksiin.

